
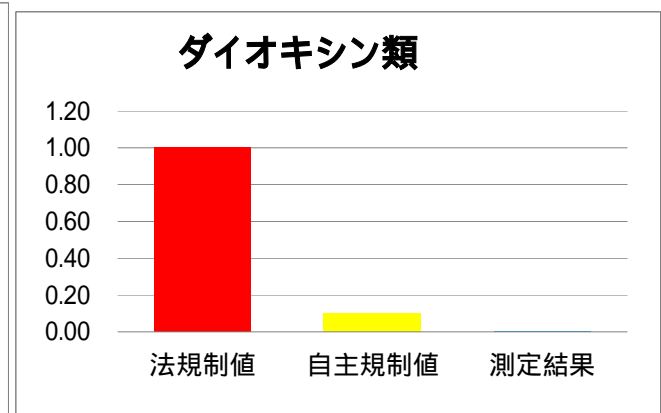
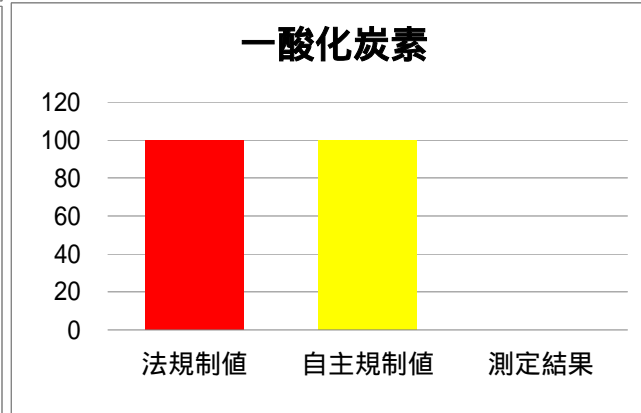
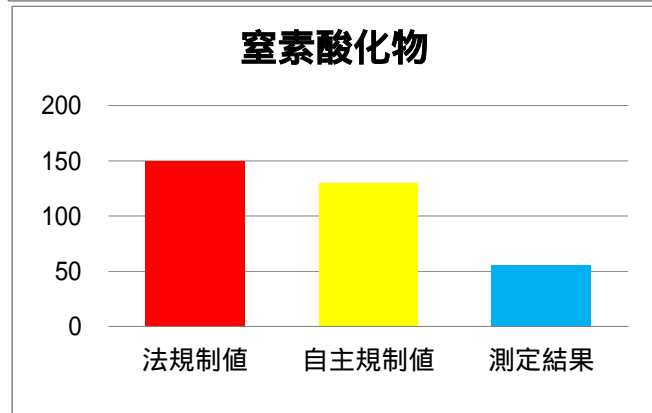
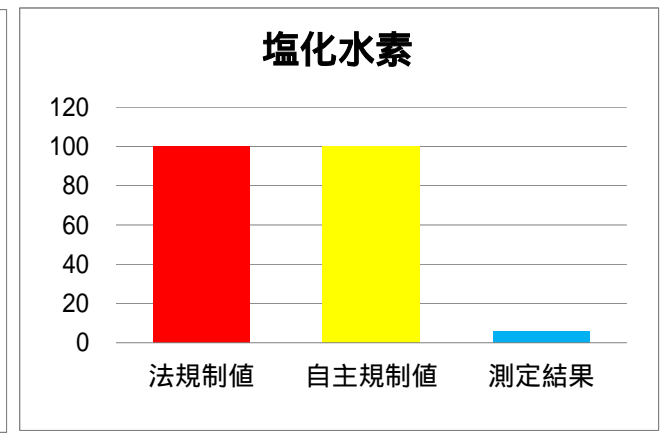
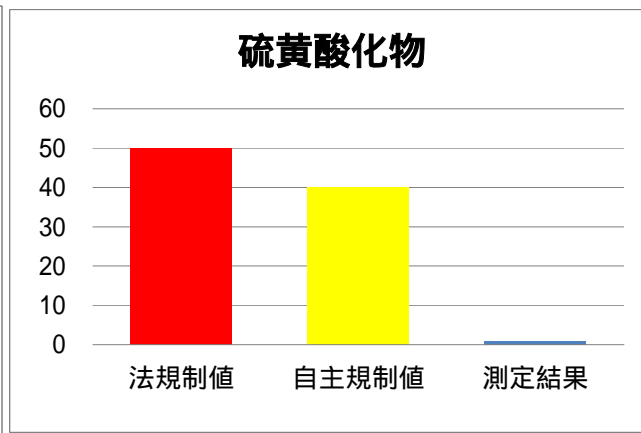


# 排出ガスの抑制状況

測定実施日 2010年 5月18日

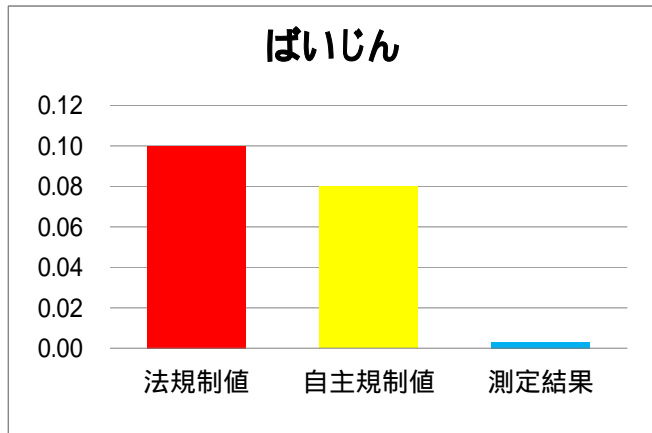

ばいじん		硫黄酸化物		塩化水素		窒素酸化物		一酸化炭素		ダイオキシン類	
g/m <sup>3</sup> N		ppm		mg/m <sup>3</sup> N		ppm		ppm		ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
法規制値	0.10	法規制値	50	法規制値	100	法規制値	150	法規制値	100	法規制値	1.00
自主規制値	0.08	自主規制値	40	自主規制値	100	自主規制値	130	自主規制値	100	自主規制値	0.10
測定結果	0.003	測定結果	1	測定結果	6	測定結果	56	測定結果	-	測定結果	0.0037
酸素12%換算値				酸素12%換算値		酸素12%換算値		酸素12%換算値		酸素12%換算値	