
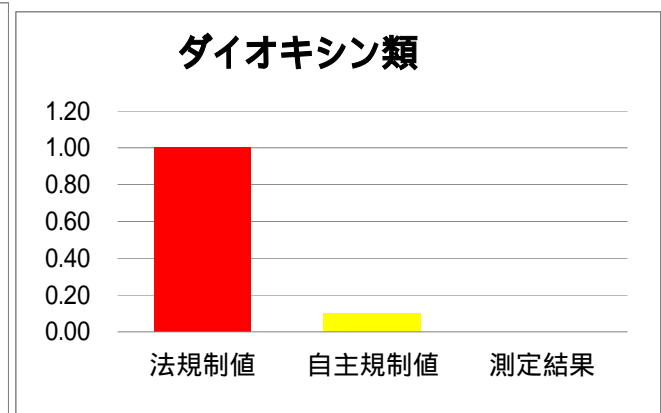
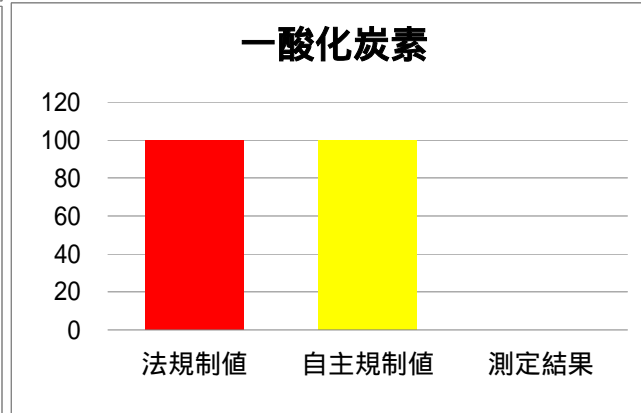
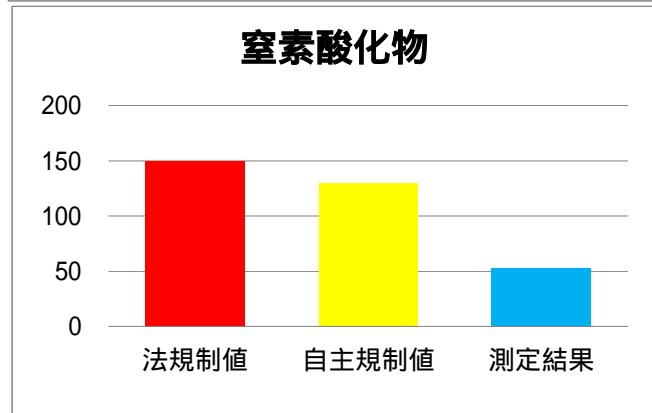
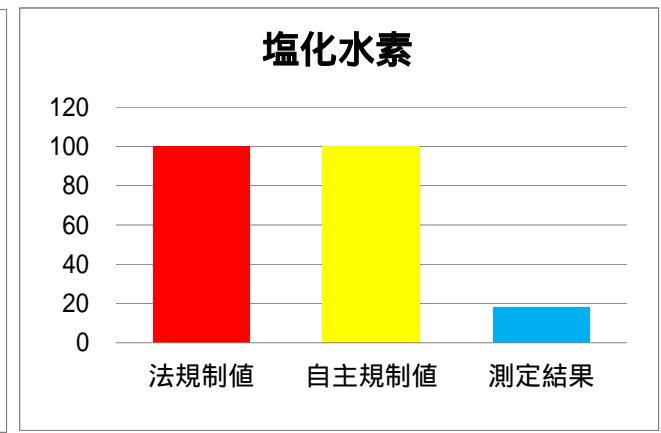
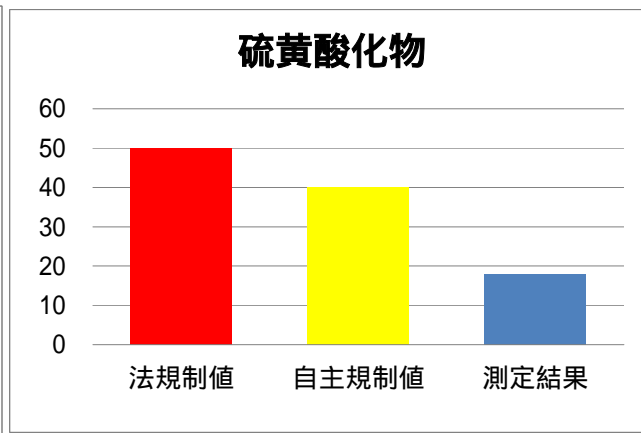


排出ガスの抑制状況

測定実施日 2009年 4月 7日

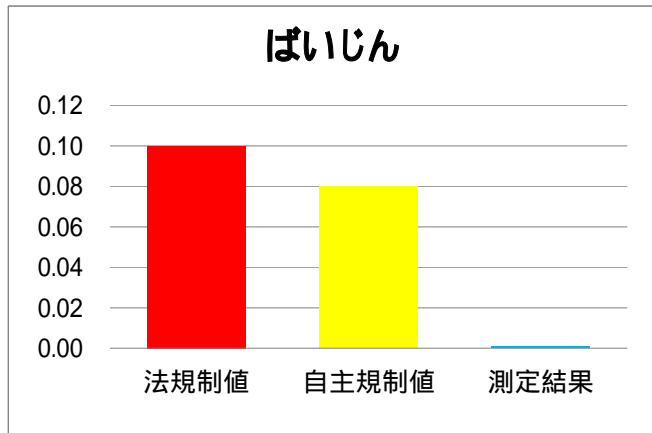

ばいじん		硫黄酸化物		塩化水素		窒素酸化物		一酸化炭素		ダイオキシン類	
g/m ³ N		ppm		mg/m ³ N		ppm		ppm		ng-TEQ/m ³ N	
法規制値	0.10	法規制値	50	法規制値	100	法規制値	150	法規制値	100	法規制値	1.00
自主規制値	0.08	自主規制値	40	自主規制値	100	自主規制値	130	自主規制値	100	自主規制値	0.10
測定結果	0.001	測定結果	18	測定結果	18	測定結果	53	測定結果	-	測定結果	0.00021
酸素12%換算値				酸素12%換算値		酸素12%換算値		酸素12%換算値		酸素12%換算値	